

# СЕРТИФИКАТ

ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**1922 - CPR - 1811**

В съответствие с Регламент (EU) 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 (Регламент за строителни продукти или CPR), този сертификат се отнася за строителен продукт

**Пожароизвестителни системи. Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация. Изолатори на късо съединение. Пожароизвестител адресен оптично-димен D9000A SR. Пожароизвестител адресен оптично-димен със изолатор D9000AI SR, с основа B9000A**

(с експлоатационни характеристики, описани в приложения I и II, които са неразделна част от този сертификат)

пушнат на пазара под името или марката на

**„ДМТех“ ЕООД**

**гр. Плевен, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, вх. А, ап. 7**

в производствена площадка

**„ДМТех“ ЕООД**

**гр. Плевен, ул. „Климент Охридски“ № 58**

Този сертификат удостоверява, че всички предписания по отношение на оценяване на постоянство на експлоатационните показатели, описани в Приложение ZA на стандарти

**EN 54-7:2018 и EN 54-17:2005, EN 54-17:2005/AC:2007**

по система 1 за изпълнение, посочени в настоящия сертификат се прилагат и че производственият контрол във фабриката извършван от производителя, се оценява, за да се гарантира постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт.

Този сертификат е издаден за първи път на 22.06.2022 г. и ще остане в сила, при условие че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се изменят съществено. Сертификатът се поддържа чрез надзорен одит. Валидността на сертификата може да бъде потвърдена в CE регистъра на уеб сайта на [www.dedal-bg.net](http://www.dedal-bg.net).



ИА "БСА"  
Per. № 12 ОСП  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ  
НА ПРОДУКТИ  
ИА БСА е страна по EA MLA



Attestation &  
Certification

Василева

Управител:

дипл. инж. Анна Василева


**ПРИЛОЖЕНИЕ I към сертификат за постоянно на  
експлоатационните показатели 1922 - CPR - 1811/22.06.2022**

Експлоатационни характеристики, съгласно EN 54-7:2018

Съществени характеристики	Съответствие	Клауза
<b>Експлоатационна надеждност</b>		
- Индивидуална индикация за тревога	Отговаря	4.2.1
- Свързване към външни устройства	Отговаря	4.2.2
- Наблюдение на снемаемите пожароизвестители	Отговаря	4.2.3
- Производствени настройки	Отговаря	4.2.4
- Настройки на място (експлоатационни настройки) на поведението при реагиране	N/A	4.2.5
- Защита срещу проникване на чужди тела	Отговаря	4.2.6
- Реакция на бавно развиващи се пожари	Отговаря	4.2.7
- Софтуерно контролиран детектор (когато е предоставен)	N/A	4.2.8
<b>Номинални условия за действие/Чувствителност</b>		
- Повторяемост	Отговаря	4.3.1
- Зависимост от посоката	Отговаря	4.3.2
- Възпроизведимост	Отговаря	4.3.3
<b>Закъснение при реагирането (време за реагиране)</b>		
- Въздушни течения	Отговаря	4.4.1
- Осветяване (заслепяване)	Отговаря	4.4.2
<b>Допустими отклонения на захранващото напрежение</b>		
- Изменение на параметрите на захранването	Отговаря	4.5
<b>Експлоатационни параметри при пожар:</b>		
- Чувствителност към огън	Отговаря	4.6
<b>Дълготрайност на номиналното състояние на активиране / чувствителност</b>		
<b>Устойчивост на температура</b>		
- Студ (в работно състояние)	Отговаря	4.7.1.1
- Суха топлина (в работно състояние)	Отговаря	4.7.1.2
<b>Дълготрайност на експлоатационната надеждност; устойчивост на влага</b>		
- Влажна топлина, постоянна, (в работно състояние)	Отговаря	4.7.2.1
- Влажна топлина, постоянна, (в неработно състояние)	Отговаря	4.7.2.2
<b>Дълготрайност на експлоатационната надеждност; устойчивост на корозия</b>		
- Корозия от серен диоксид (SO <sub>2</sub> ) (в неработно състояние)	Отговаря	4.7.3
<b>Дълготрайност на експлоатационната надеждност; устойчивост на вибрации</b>		
- Тръскащи удари (в работно състояние)	Отговаря	4.7.4.1
- Преки удари (в работно състояние)	Отговаря	4.7.4.2
- Синусоидални вибрации (в работно състояние)	Отговаря	4.7.4.3
- Синусоидални вибрации (в неработно състояние)	Отговаря	4.7.4.4
<b>Дълготрайност на експлоатационната надеждност; електрическа стабилност</b>		
- Електромагнитна съвместимост (EMC), изпитване на устойчивост на смущения (в работно състояние)	Отговаря	4.7.5



ИА "БСА"  
Per. № 12 ОСП  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ  
НА ПРОДУКТИ  
ИА БСА е страна по EA MLA

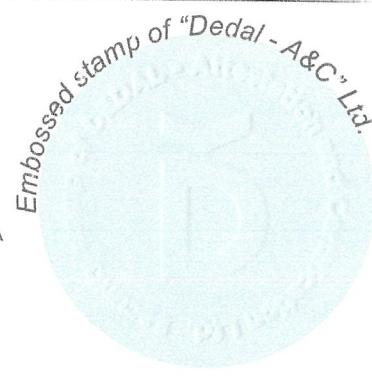

Издаден:  
Бургас, 22 юни 2022  
рег. No. 01-00

Управител:

дипл. инж. Анна Василева



**ПРИЛОЖЕНИЕ II към сертификат за постоянно на  
експлоатационните показатели 1922 - CPR - 1811/22.06.2022**

Експлоатационни характеристики, съгласно EN 54-17:2005,  
EN 54-17:2005/AC:2007

Съществени характеристики	Съответствие	Клауза
<b>Функционални параметри и пожарни условия</b>		
- Възпроизвеждаемост	Отговаря	5.2
<b>Експлоатационна надеждност</b>		
- Изисквания	Отговаря	4
<b>Продължителна стабилност на експлоатационната надеждност; устойчивост на температура</b>		
- Суха топлина (в работно състояние)	Отговаря	5.4
- Студ (в работно състояние)	Отговаря	5.5
<b>Продължителна стабилност на експлоатационната надеждност; устойчивост на влага</b>		
- Тръскащи удари (в работно състояние)	Отговаря	5.9
- Преки удари (в работно състояние)	Отговаря	5.10
- Синусоидални вибрации (в работно състояние)	Отговаря	5.11
- Методика за изпитване	Отговаря	5.12
<b>Продължителна стабилност на експлоатационната надеждност; устойчивост на влага</b>		
- Влажна топлина, циклична (в работно състояние)	Отговаря	5.6
- Влажна топлина, постоянна (в неработно състояние)	Отговаря	5.7
<b>Продължителна стабилност на експлоатационната надеждност; устойчивост на корозия</b>		
- Корозия от серен диоксид (SO <sub>2</sub> ) (в неработно състояние)	Отговаря	5.8
<b>Продължителна стабилност на експлоатационната надеждност; електрическа стабилност</b>		
- Изменения на захранващото напрежение	Отговаря	5.3
- Електромагнитна съвместимост (EMC), изпитвания на устойчивост (в работно състояние)	Отговаря	5.13



ИА "БСА"  
Per. № 12 ОСП  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ  
НА ПРОДУКТИ  
ИА БСА е страна по ЕА MLA



Attestation &  
Certification

Управител:

дипл. инж. Анна Василева

Издаден:  
Бургас, 22 юни 2022  
рег. № 01-00